

intertek

Total Quality. Assured.

佛山市纬仑装饰材料 有限公司

检测报告 中译本

报告编号

180322005SHF-BP-1CN

报告首发日期

2018/4/11


页数

4

文控编号

LFT-APAC-SHF-OP-10c

© 2018 INTERTEK

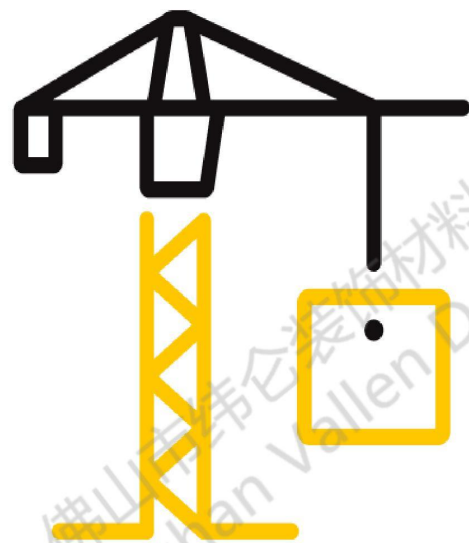

检测报告中译本

报告日期: 2018/4/11

报告编号: 180322005SHF-BP-1CN

申请公司名称: 佛山市纬仑装饰材料有限公司

申请公司地址: 广东省佛山市顺德区大良镇新窖工业区创业路2号

联系人: Crystal

生产厂家: 佛山市纬仑装饰材料有限公司

生产厂家地址: 广东省佛山市顺德区大良镇新窖工业区创业路2号

服务内容: 性能测试
三维太空铝板

尊敬的客户,
该测试报告代表我们对上述产品根据以下标准的要求进行评价:

测试方法和标准	
请参照下面的页面。	

样品编号	样品型号	样品规格
S180322005SHF.001~008	4mm(0.7,0.5)	/

收样日期: 2018/3/22

测试日期: 从 2018/3/22 至 2018/3/29

本报告仅为英文报告180322005SHF-BP-1的中文译本,所有数据内容以英文报告为准。

本报告仅限Intertek客户使用,依照Intertek和客户之间的协议产生。Intertek承担协议中服务条款中的职责和义务。根据协议,Intertek没有义务承担任何非客户方因使用此报告产生的损失、费用和赔偿。只有客户有权利复制、发布完整的报告。如需在被测试的物件、产品或服务上使用Intertek的名称或标志,必须先得到Intertek的书面同意。本报告涉及的观察和测试结果仅与被测试样品相关。仅凭本报告并不代表该物件、产品或服务已通过任何Intertek认证项目。此报告只允许在该报告的保存期限内进行修改,除非有其他的被公布的标准或要求。

检测报告中译本

报告日期: 2018/4/11

报告编号: 180322005SHF-BP-1CN

检测项目、方法及结果:

测试标准: ASTM E84-17a Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials

样品安装方式

样品长24.93英尺, 由七块长度3.28英尺×宽度23.62英寸×厚度0.16英寸与一块长度1.97英尺×宽度23.62英寸×厚度0.16英寸的三维太空铝板组成。

客户自行标记出样品的正反面, 并且受火面为正面。

样品支撑方式为自支撑。


测试现象 (分钟:秒)

融化	起泡	闪燃	着火	燃滴
/	/	/	0:45	/
分层	下垂	收缩	坍塌跌落	燃粒
/	3:07	/	/	/

测试结果


火焰蔓延指数 (FSI)	5	烟气生成指数(SDI)	20
--------------	---	-------------	----

火焰蔓延曲线图

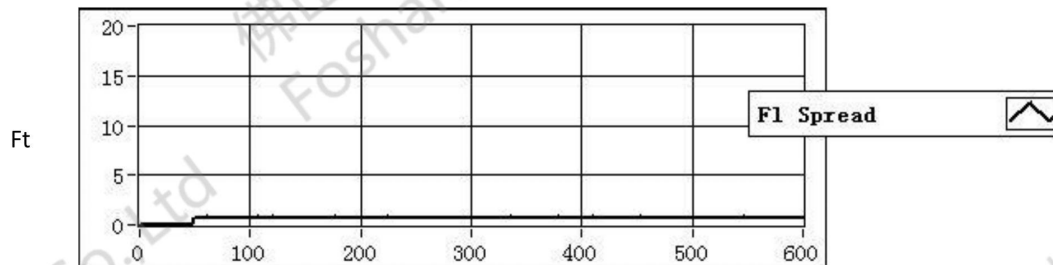

时间 (S)

烟气生成曲线图

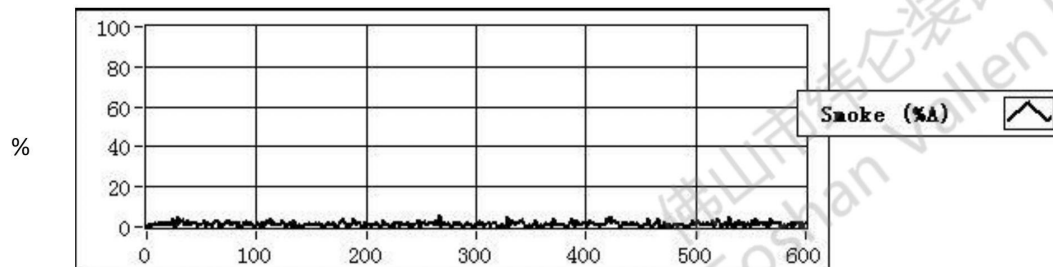

时间 (S)

检测报告中译本

报告日期: 2018/4/11

报告编号: 180322005SHF-BP-1CN

附录A:收样照片



版本:

报告编号	日期	变更点
180322005SHF-BP-1CN	2018/4/11	首次发布